DIVISION DU TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS DE NOYAN ET DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE

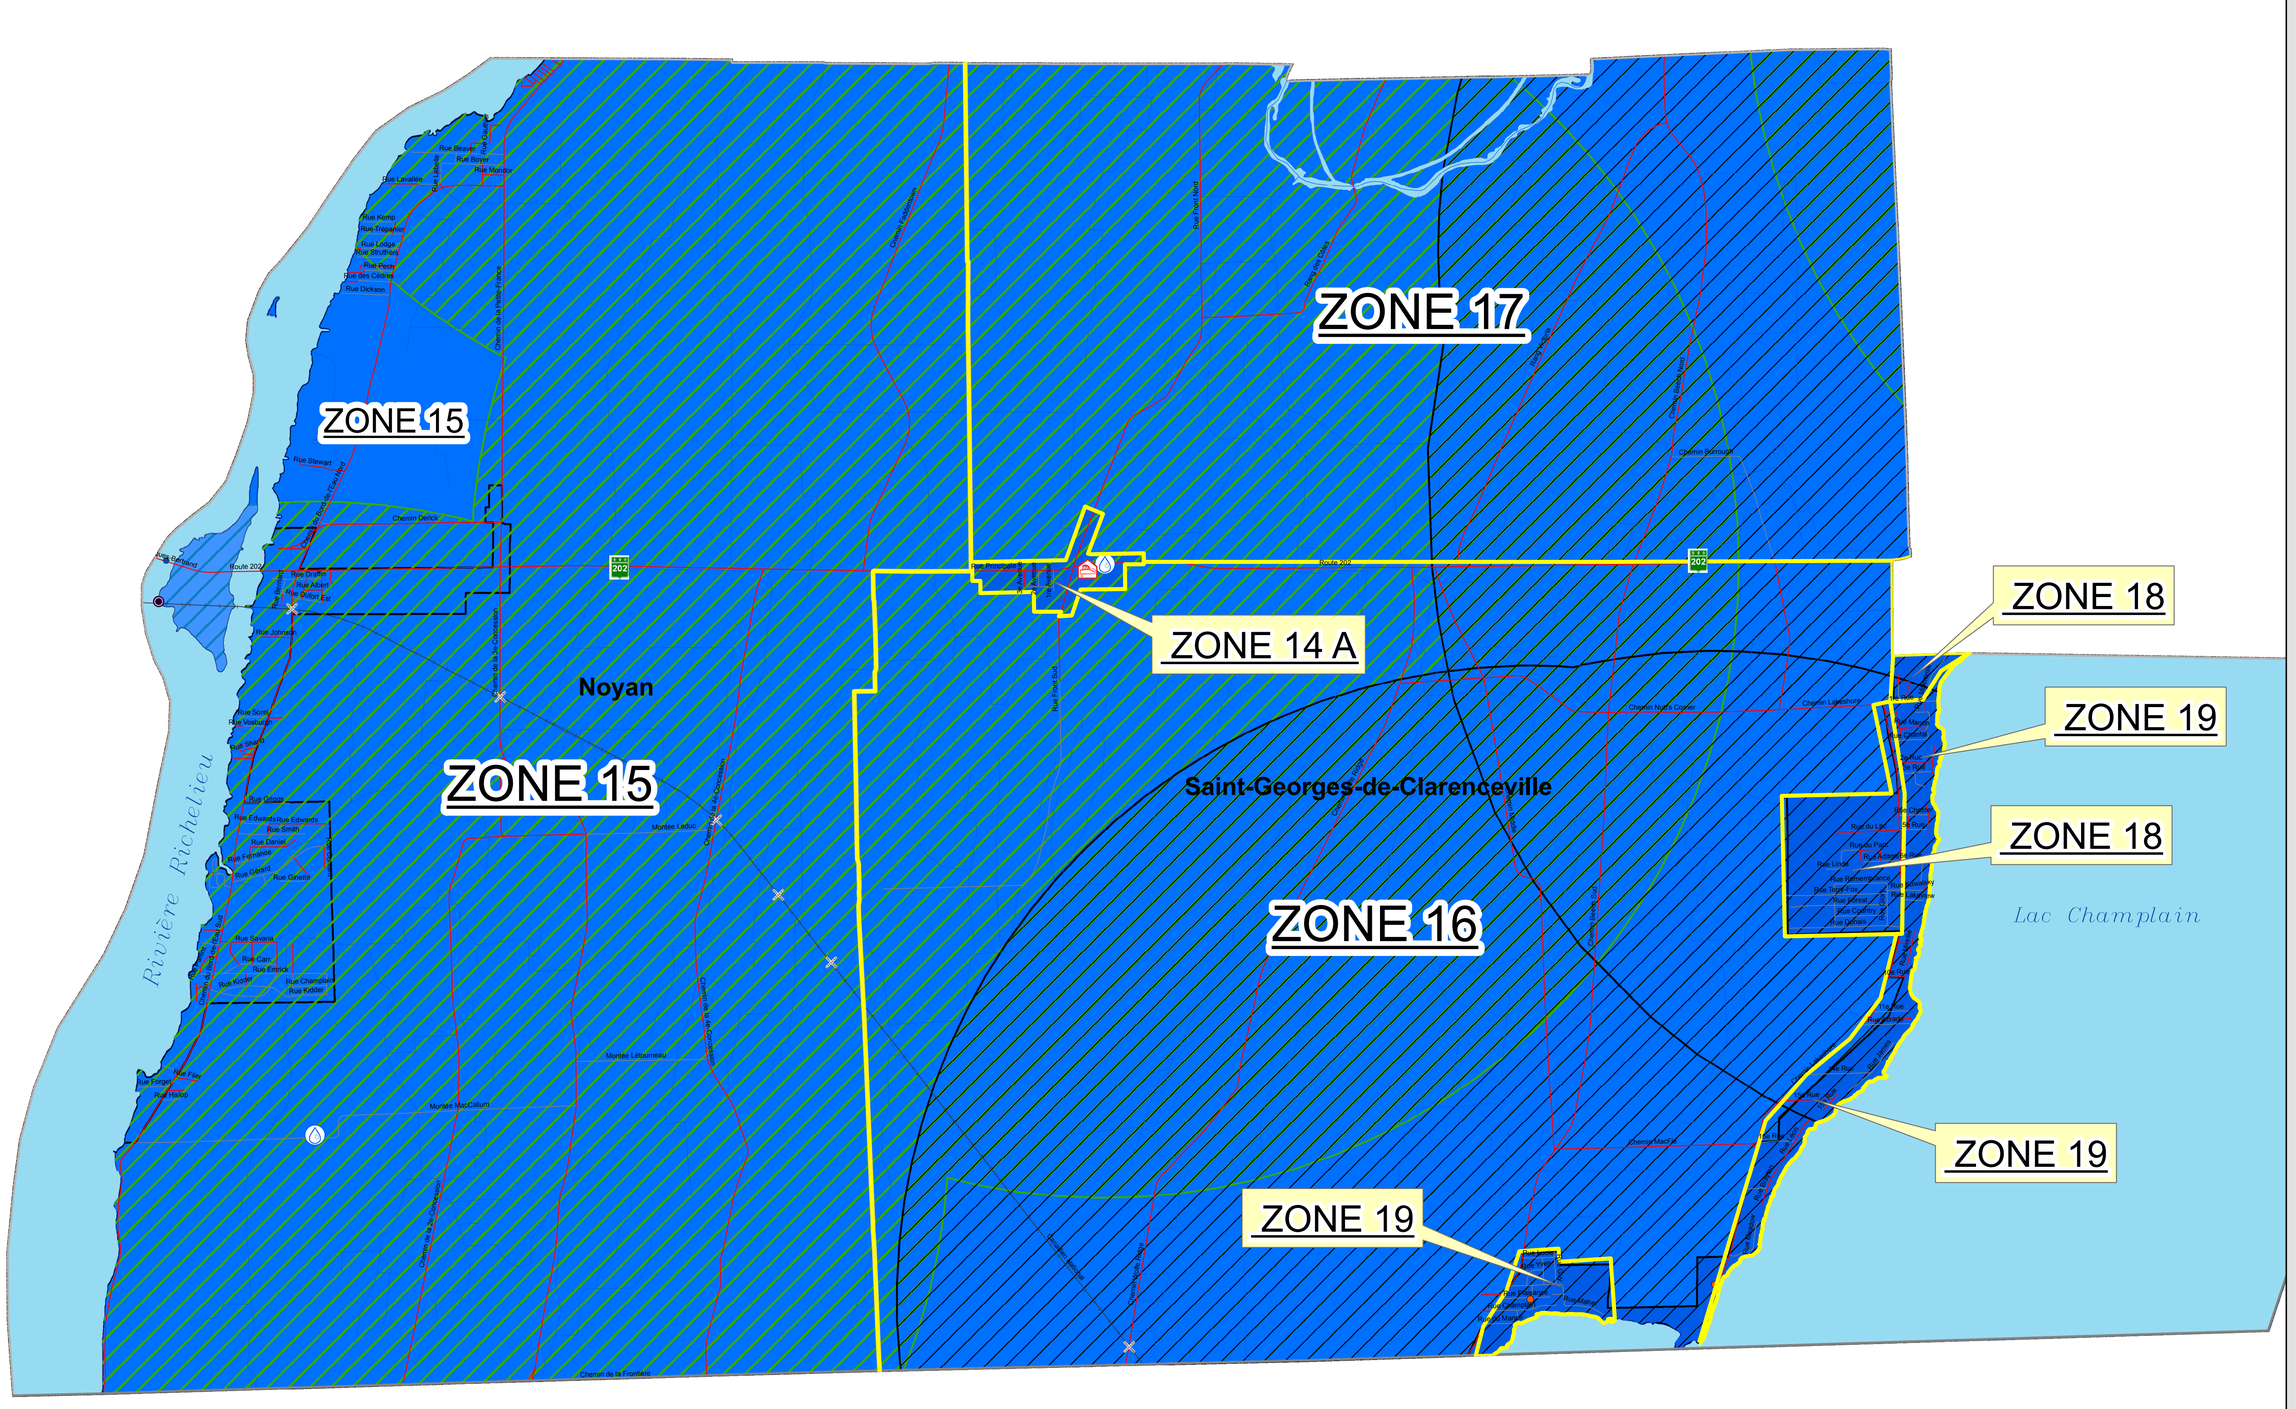

N

Échelle 1: 20 000

0 500 1 000 2 000 Mètres

Légende

- Bornes-fontaines de fin de ligne pouvant être utilisées comme point d'eau
- Mesures d'autoprotection et de prévention additionnelle
- Passage à niveau
- Pont Jean-Jacques-Bertrand
- Pont pour les trains
- Points d'eau
- Service de sécurité incendie sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu
- Limite de la zone
- Bornes-fontaines de fin de ligne rayon de 4.5 Km
- Point d'eau rayon de 4.5 Km
- Zone 14A (PU de Saint-Georges-de-Clarenceville)
- Zone 15
- Zone 16
- Zone 17
- Zone 18
- Zone 19

Données de base

- Cours d'eau
- Limite de la MRC
- Limite municipale
- Réseau routier
- Réseau routier
- Rivière et lac
- Voie ferrée

MRC Haut-Richelieu
380, 4e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 1W9

Plan no. : 13

Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie de la MRC du Haut-Richelieu

Réalisé par: Roger Goyette
Préparé par: Jonathan Gagnon
Date: Octobre 2009
Adopté: 14 juillet 2010

Projection transverse de Mercator Modifié (MTM)
Surface de référence ellipsoïde GRS80
Système de référence géodésique Datum nord-américain 1983 (NAD 83)

Ce produit comporte de l'information géographique provenant de la BDTQ et de la MRC du Haut-Richelieu.