DIVISION DU TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ET DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS

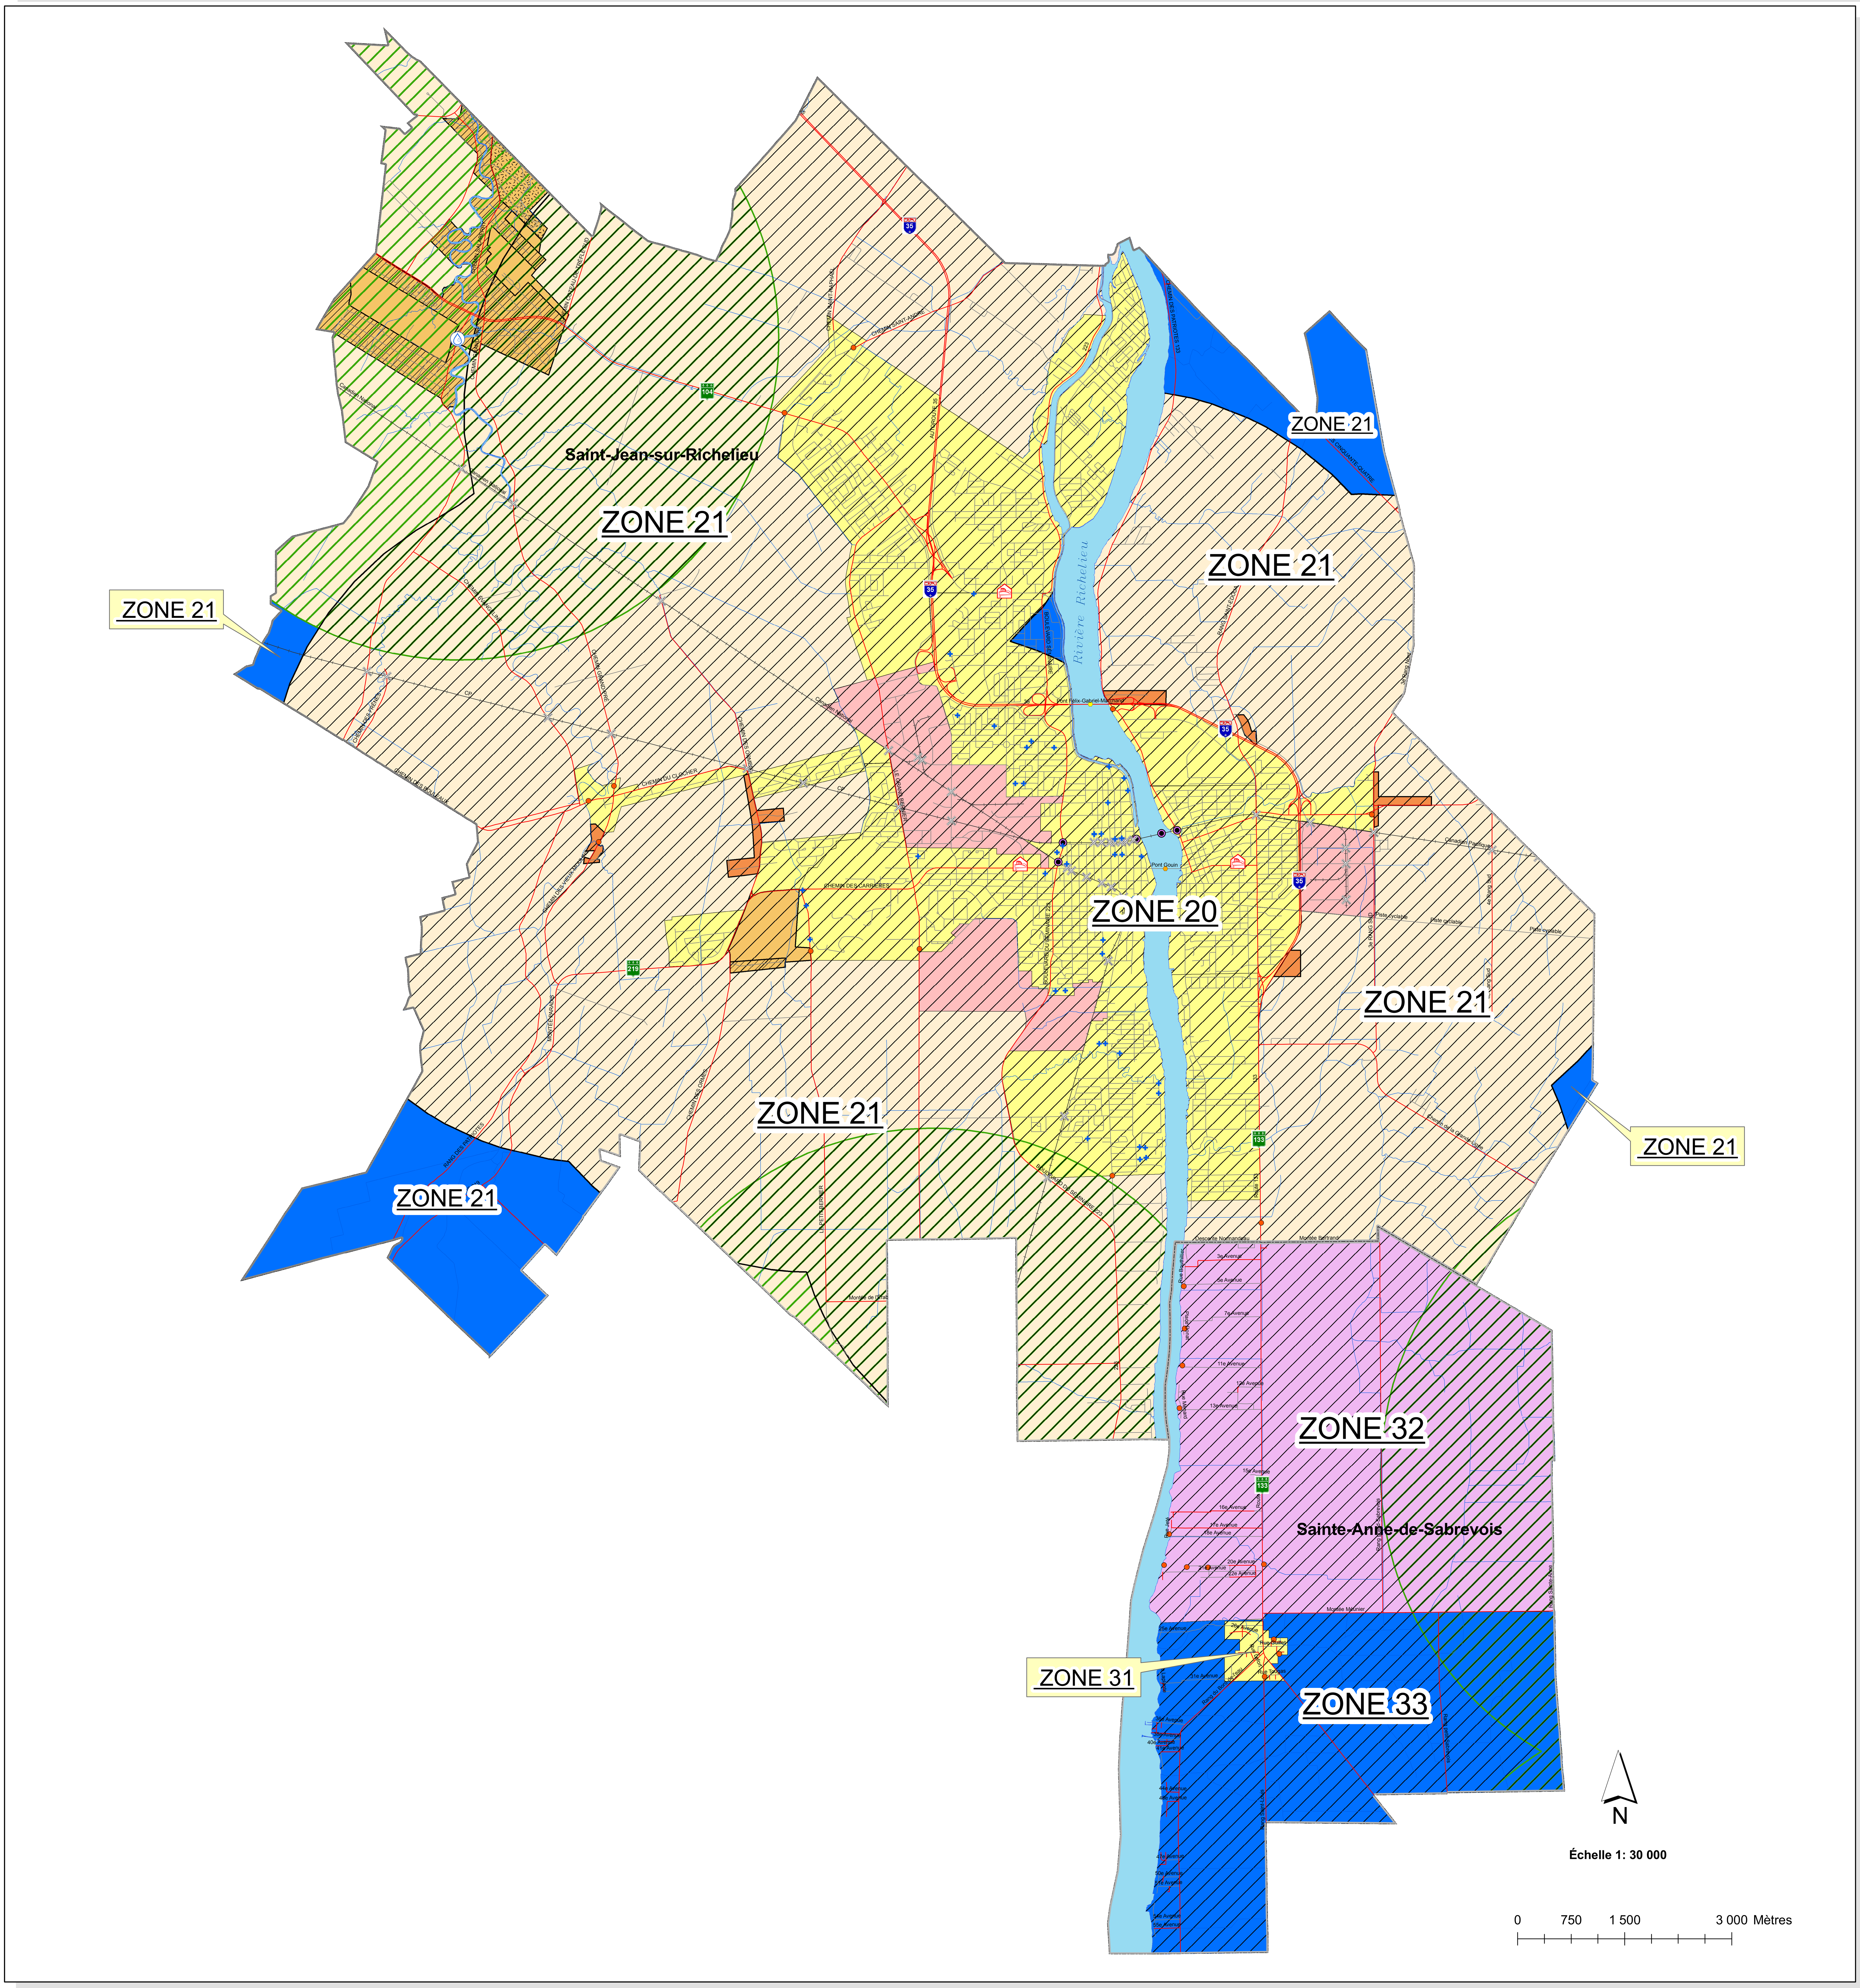

Légende

- Bornes-fontaines de fin de ligne pouvant être utilisées comme point d'eau
- Bornes-fontaines débit inférieur à 1500 litres/minute
- Mesures d'autoprotection et de prévention additionnelle
- Passage à niveau
- Points d'eau
- Pont Félix-Gabriel-Marchand
- Pont Gouin
- Pont pour les trains
- Service de sécurité incendie sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu
- Affectation industrielle
- Affectation péri-urbain
  - Îlots de consolidation résidentiel
  - Îlots de consolidation mixte
- Limite du périmètre urbain
- Zone de consolidation adjacente au P.U.
- Bornes-fontaines de fin de ligne rayon de 4.5 Km
- Point d'eau rayon de 4.5 Km
- Zone 20 (PU de Saint-Jean-sur-Richelieu)
- Zone 21
- Zone 31 (PU de Sainte-Anne-de-Sabrevois)
- Zone 32
- Zone 33

Données de base

- Cours d'eau
- Limite de la MRC
- Limite municipale
- Réseau routier
- Réseau routier
- Rivière
- Voie ferrée

MRC Haut-Richelieu
380, 4e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 1W9

Plan no. : 14

Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie de la MRC du Haut-Richelieu

Réalisé par: Roger Goyette
Préparé par: Jonathan Gagnon
Date: Octobre 2009
Adopté: 14 juillet 2010

Projection transverse de Mercator Modifié (MTM)
Surface de référence ellipsoïde GRS80
Système de référence géodésique Datum nord-américain 1983 (NAD 83)

Ce produit comporte de l'information géographique provenant de la BDTQ et de la MRC du Haut-Richelieu.